

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Тольятти
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область г. Тольятти

(место составления акта)

« 23 » декабря 20 19 г.
(дата составления акта)

10:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 163

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: 445009, Самарская область, г. Тольятти, улица Комсомольская, 78
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 04.12.2019 № 163
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти
(сокращенное наименование – МБОУДО «ДТДМ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. продолжительность __
«__» 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. продолжительность __
«__» 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. продолжительность __

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа (16.12.2019 с 09.15 до 11.15 час. –
непосредственно на объекте защиты, 23.12.2019
с 09.30 до 10.30 час.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области (далее – ОНД и ПР по г.о. Тольятти)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти

Скритинская Л.В.

✓

05.12.2019

представитель по проверке от ООО «Восточная ПТ»
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

(а), проводившие проверку: Кишенкова Елена Юрьевна – инспектор Д и ПР по г.о. Тольятти (государственный инспектор городского округа Тольятти Марской области по пожарному надзору)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Скрипинская Любовь Викторовна – директор МБОУДО «ДТДМ»; Загрийчук Татьяна Анатольевна – заместитель директора МБОУДО «ДТДМ» (ответственный по пожарной безопасности), представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности от 04.12.2019
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявленные нарушения требований, предусмотренные ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности, а именно:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ №	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не обеспечивается своевременный планово-предупредительный ремонт систем и средств противопожарной защиты объекта. К моменту достижения автоматической системой противопожарной защиты предельного состояния (срока службы) не приняты меры к созданию новой системы или реконструкции имеющейся (монтаж АПС и СОУЭ проводился в 2007 году). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР РФ); п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;	МБОУДО «ДТДМ», директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В.
2.	Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (по факту проложены в пластиковых каналах или открыто) или иных материалов (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение). Не обеспечивается работоспособность соединительных линий в условиях	МБОУДО «ДТДМ», директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В.

	<p>пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 13.15 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», раздел 5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п. 5.1 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;</p>	
3.	<p>Световое табло «Выход» расположено непосредственно не над эвакуационным выходом из фойе в лестничную клетку 2-го этажа (по факту на стене между дверьми). Отсутствуют световые табло «Выход» над 2 и 3 выходами из фойе в лестничную клетку 2-го этажа. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.13, 4.1, 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях», п.5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожарах. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>МБОУДО «ДТДМ», директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В.</p>
4.	<p>Тамбуры всех эвакуационных выходов из здания (в едином объеме здания) не защищены автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;</p>	<p>МБОУДО «ДТДМ», директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В.</p>

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:

Определения от 23.12.2019 о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ; бланк проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта от 16.12.2019; фототаблица на 3л.

Подписи лиц, проводивших проверку:



/Кишенкова Е.Ю./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Загрийчук Татьяна Анатольевна – заместитель директора МБОУДО «ДТДМ» (ответственный по пожарной безопасности), представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности от 04.12.2019)

Иванов Иван Иванович представитель по доверенности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » XII 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФОТОТАБЛИЦА

к акту проверки от 23.12.2019 № 163
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа
Тольятти (далее – МБОУДО «ДТДМ»), адрес: Самарская область,
г. Тольятти, ул. Комсомольская, 78




№ 2. Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (по факту проложены в пластиковых каналах или открыто) или иных материалов (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение). Не обеспечивается работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 13.15 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», раздел 5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п. 5.1 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Тольятти
старший лейтенант вн. службы

Представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности
(ответственный по пожарной безопасности)

Е.Ю. Кишенкова

Т.А. Загрийчук

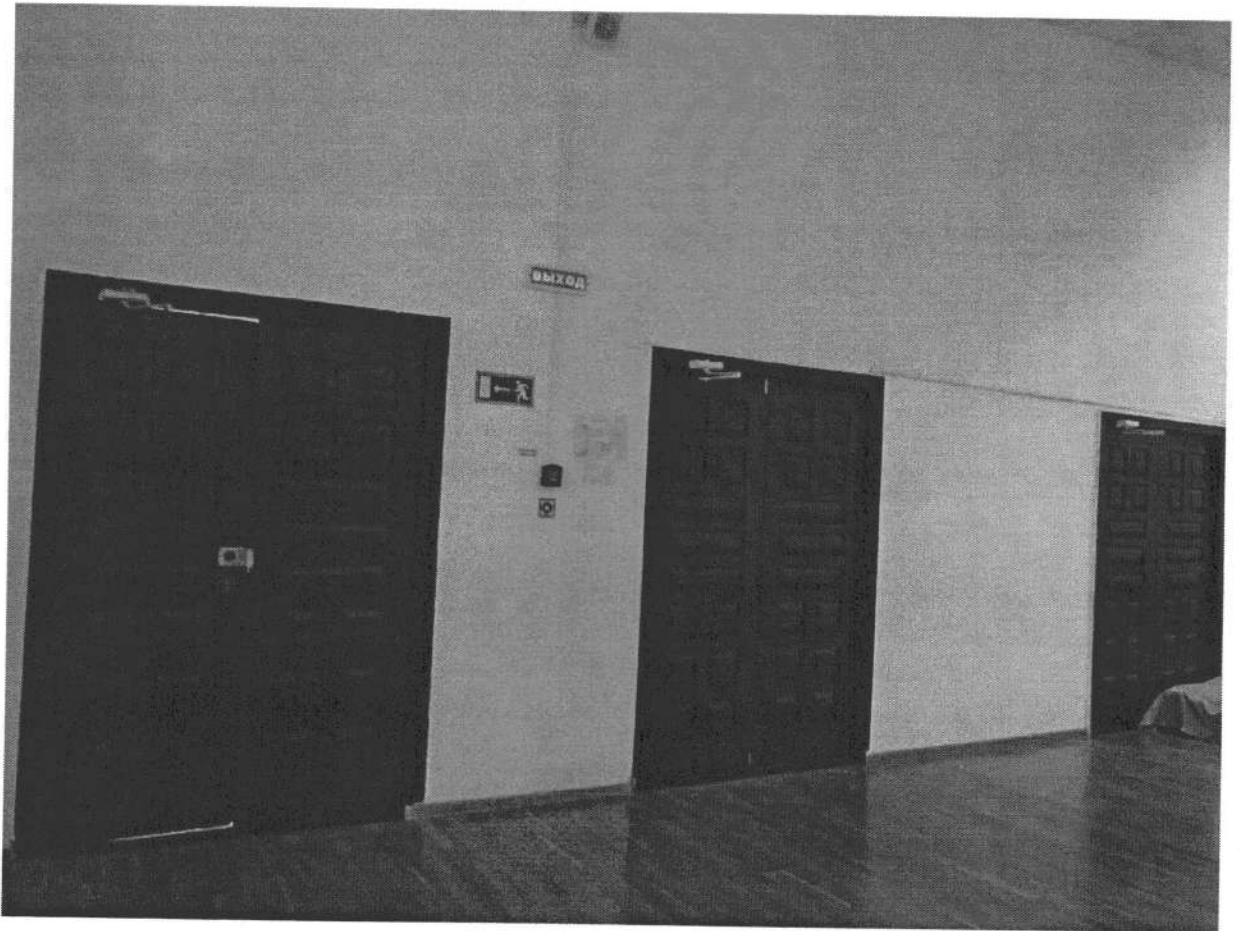

3. Световое табло «Выход» расположено непосредственно не над эвакуационным выходом из фойе в лестничную клетку 2-го этажа (по факту на стене между дверьми). Отсутствуют световые табло «Выход» над 2 и 3 выходами из фойе в лестничную клетку 2-го этажа. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.13, 4.1, 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях», п.5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожарах. Нормы и правила проектирования».

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Тольятти
старший лейтенант вн. службы

Е.Ю. Кишенкова

Представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности
(ответственный по пожарной безопасности)

Т.А. Загрийчук



№ 4. Тамбуры всех эвакуационных выходов из здания (в едином объеме здания) не защищены автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Тольятти
старший лейтенант вн. службы

Представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности
(ответственный по пожарной безопасности)



Е.Ю. Кишенкова

Т.А. Загрийчук

**БЛАНК УЧЕТА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА С РАБОТНИКАМИ
(ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ) ОБЪЕКТА**

10.12.2019
(Дата)

по темам:

- О соблюдении правил противопожарного режима в Российской Федерации, предъявляемых на объекте защиты Ф.Ч.1, п.1.11 ППРРФ; (класса функциональной пожарной опасности, назначения, категории риска)
- О правилах пожарной безопасности в быту (при эксплуатации печного отопления, газового оборудования, электросетей, о профилактике пожаров и их последствий по причине детской шалости, неосторожном обращении с огнем при курении, для категории пожилых граждан и др.;
- О правилах пожарной безопасности для автовладельцев при эксплуатации автотранспортных средств и т.д.

МБОУДО ДТДиМ

(Наименование юридического лица)

г. Тольятти, ул. Комсомольская, 78

(Адрес объекта защиты)

Иванов Игорь Владимирович

(ФИО)

должностного лица, проводившего противопожарный инструктаж

№ п/п	ФИО инструктируемого	Должность инструктируемого	Подпись инструктируемого
1.	Перомова Елена Владимировна	коммерческий управл	<i>[Подпись]</i>
2.	Евдокимов Сергей Александрович	ст. бухгалтер	<i>[Подпись]</i>
3.	Тесляков Сергей Сергеевич	педагог доп. образования	<i>[Подпись]</i>
4.	Сидорова Елена Михайловна	педагог доп. образования	<i>[Подпись]</i>
5.	Мухоморова Елена Александровна	педагог доп. образования	<i>[Подпись]</i>
6.	Хорошавина Ирина Сергеевна	педагог доп. образования	<i>[Подпись]</i>
7.	Кочанова Елена Александровна	педагог доп. образования	<i>[Подпись]</i>
8.	Тюхтинкина Елена Александровна	администратор	<i>[Подпись]</i>
9.	Тусева Наталья Викторовна	уборщица	<i>[Подпись]</i>
10.	Кириллова Мария Евгеньевна	педагог доп. образования	<i>[Подпись]</i>

Выдано профилактических памяток о мерах пожарной безопасности _____ шт.

(Подпись инструктирующего)

Директор Скритинская Л.В.
(ФИО руководителя объекта
(лица его замещающего))

(Подпись)

[Подпись]
[Подпись]

**БЛАНК УЧЕТА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА С РАБОТНИКАМИ
(ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ) ОБЪЕКТА**

16.12.2019
(Дата)

по темам:

- О соблюдении правил противопожарного режима в Российской Федерации, предъявляемых на объекте защиты Ф 4.1, район № 17 ППР РФ; (класса функциональной пожарной опасности, назначения, категории риска)
- О правилах пожарной безопасности в быту (при эксплуатации печного отопления, газового оборудования, электросетей, о профилактике пожаров и их последствий по причине детской шалости, неосторожном обращении с огнем при курении, для категории пожилых граждан и др.;
- О правилах пожарной безопасности для автовладельцев при эксплуатации автотранспортных средств и т.д.

ООО ДО АТДМ

(Наименование юридического лица)

г. Железнодорожный, ул. Косовская, 48

(Адрес объекта защиты)

инженер Шишкова Е.о.

(ФИО)

должностного лица, проводившего противопожарный инструктаж)

№ п/п	ФИО инструктируемого	Должность инструктируемого	Подпись инструктируемого
1.	Трушков Т.Н.	з.м. дир. по АХР	<i>[Подпись]</i>
2.	Уланова Л.Г.	секретарь	<i>[Подпись]</i>
3.	Свищева О.И.	зам. дир. по УЭР	<i>[Подпись]</i>
4.	Байдукина Л.И.	зам. дир. по ОМП	<i>[Подпись]</i>
5.	Кривошея Е.К.	завхоз	<i>[Подпись]</i>
6.	Чазарова А.В.	зам. дир. по фин.	<i>[Подпись]</i>
7.	Буланова Ч.И.	бухгалтер	<i>[Подпись]</i>
8.	Триценко Н.В.	отдел кадров	<i>[Подпись]</i>
9.	Воронина Г.И.	архивариус	<i>[Подпись]</i>
10.	Акименко К.В.	бухгалтер	<i>[Подпись]</i>

Выдано профилактических памяток о мерах пожарной безопасности

шт.

[Подпись]

(Подпись инструктирующего)

Директор Скрипникова Л.В.

(ФИО руководителя объекта (лица его замещающего))

[Подпись]

(Подпись)

[Подписи]